

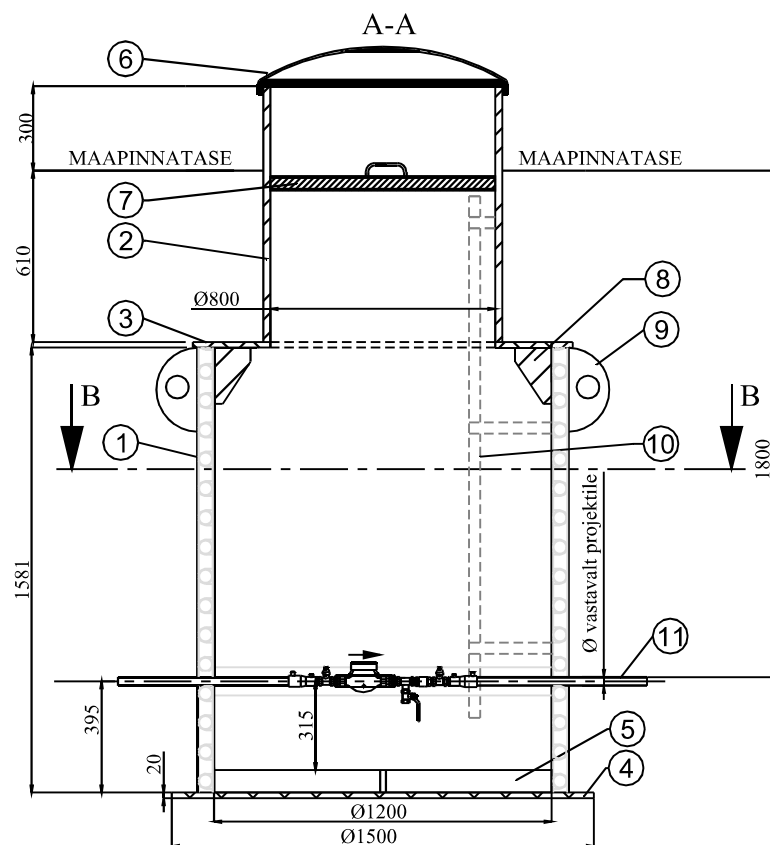


PEALTVAADE B-B

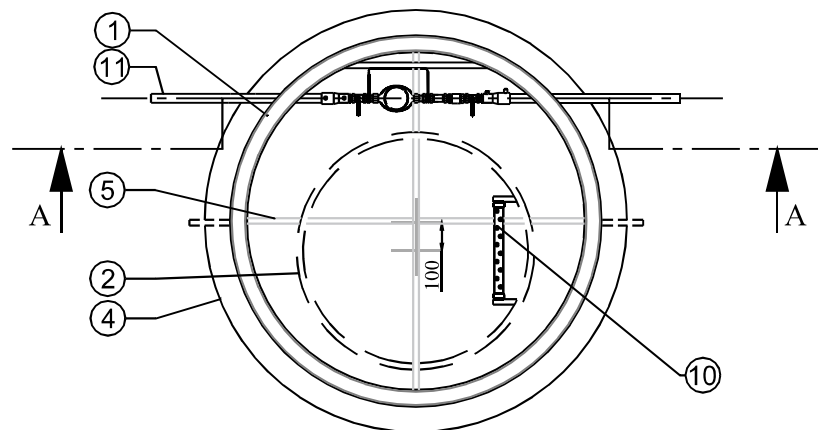

VEEMÕÕDUSÕLME TÜÜPSKEEM

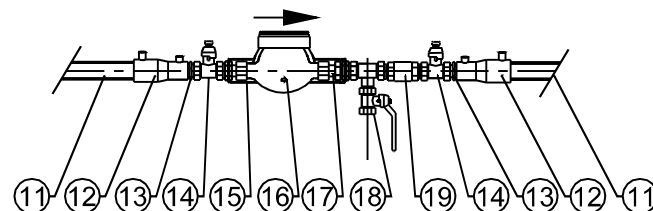

VEEMÕÕDUKAEVU EKSPLIKATSIOON

1. Plastkorpus PE SN2 ID1200
2. Teeninduskaev PE ID800
3. Laeplaat PE, 20mm Ø1350
4. Põhjaplaat 1 PE, 20mm Ø1500
5. Põhjatugevdus, PE rist
6. Plastluuk, tabaga lukustatav
7. Soojustatud luuk DN800 (Styrofoam)
8. Tuginurk PE100
9. Tõsteaasad, 2tk
10. Redel
11. Survetoru PE PN10 SDR17 (läbimõõt vastavalt projektile)
12. Elekterkeewis üleminek (läbimõõt vastavalt projektile)
13. Üleminek PE/messing (läbimõõt vastavalt projektile)
14. Kuulkraan (läbimõõt vastavalt projektile)
15. Konsool kinnitusega plastist toe
16. Kaugloetav veearvesti (läbimõõt vastavalt projektile)
17. Liikuv hülss
18. Kolmik tühjenduskraaniga (läbimõõt vastavalt projektile)
19. Tagasilöögiklapp (läbimõõt vastavalt projektile)

MÄRKUSED

Veearvesti paigaldusega konsoolile horisontaalselt näidikuga ülespoole, konsool kinnitada PE paigalduslatile.

Kaev kinnitatakse kiilankrutega selleks ettenähtud betoonist ankurdusplaadile. (Betonist ankurdusplaat ei kuulu veemõõdukaevu hinda)



Tabasalu 76901, Ranna tee 6 / Viimsi 74001, Tulbi tee 4 / Aruküla 75201, Tallinna mnt 8a / Antsla 66404, Pärna 48